



FI-S0902-03
Edição 3 - Rev 3

VZD

Visor de Fluxo Janela Dupla

Descrição do Produto

Os visores de fluxo Spirax Sarco para vapor ou líquidos podem ser instalados em linhas à jusante de purgadores possibilitando verificar a performance dos mesmos. Quando um número de purgadores descarregam o condensado para a linha de retorno, os visores podem proporcionar a checagem individual dos purgadores. As duas janelas colocadas em lados opostos permitem a fácil verificação do fluxo devido a luminosidade.

03

Condições de Trabalho

Pressão máxima de operação : PMO

Temperatura máxima de operação : TMO


Material	VAPOR	
	PMO	TMO
Aço Carbono	20,6 barg	300 C
e		
Aço Inox	300psig	222 C
	17,2 barg	
FoFo Nodular	250psig	

Composição

Especificações	Materiais		
ANSI B 16.1 (DN25 a DN125)	-	-	FoFo
ANSI B 16.5 (DN15 a DN125)	Aço Carb.	Aço Inox	-
DIN PN 16 (DN15 a DN125)	Aço Carb.	Aço Inox	FoFo
DIN PN 40 (DN15 a DN125)	Aço Carb.	Aço Inox	FoFo

Dimensões (aproximadas em milímetros)

DN	L	H	X
15	130	117	32
20	150	120	40
25	160	140	50
32	200	145	60
40	200	145	60
50	230	165	80
65	290	206	100
80	310	232	125
100	350	268	130
125	400	322	170

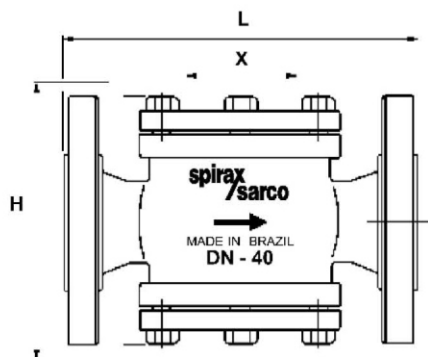



VZD

Visor de Fluxo Janela Dupla

FI-S0902-03
Edição 3 - Rev 3

Composição

Item	Qtde.	Especificação	Material
A	2	Vidro Temperado	Borosilicato
B	*	Parafuso Cab. Sextavada	Aço Inox / Aço Carbono
			Aço Carbono - ASTM A 285
C	2	Anel	Aço Inox - AISI 316
D	4	Junta	Grafite Reforçado
			Aço Carbono - ASTM A 216 WCB
			Aço Inox - ASTM A-351 CF8M
E	1	Corpo	FoFo- GGG 40

* DN15 = 8

DN20 à DN80 = 12

DN100 e DN125 = 16

Peças de Reposição

Componentes	Quantidade	Item
Vidro *	2	A
Conjunto de Vedação	2	D
Conjunto de Anéis	2	C

* Material recomendado para estoque de manutenção

Como Pedir - Peças de Reposição

Ao fazer o pedido de uma peça de reposição, indique o nome do conjunto, o material e o diâmetro do visor.

Exemplo: 03 conjuntos de juntas para VZD Ø 1" em aço carbono.

Instalação

Deve ser instalado na posição da seta do corpo coincidindo com o sentido do fluxo. Em pontos de drenagem recomenda-se instalar o visor à uma distância mínima de 1,0m após o purgador e máxima de 2,5m.

03

